


Gegevens opdrachtgever

Projectnummer	414086
Naam	Gemeente Nergens
Contactpersoon	Miranda van Dam
Adres opdrachtgever	Langelaan 1
Postcode / woonplaats	1234 AA Nergens
Telefoonnummer	06-1234 5678
E-mailadres	info@gemeentenergens.nl

Gegevens brandput

Locatie	Bredasedijk nabij huisnr. 28
Putnummer	12
Beschrijving locatie	in de berm
Coördinaten	X,Y: 550,326, 479,896

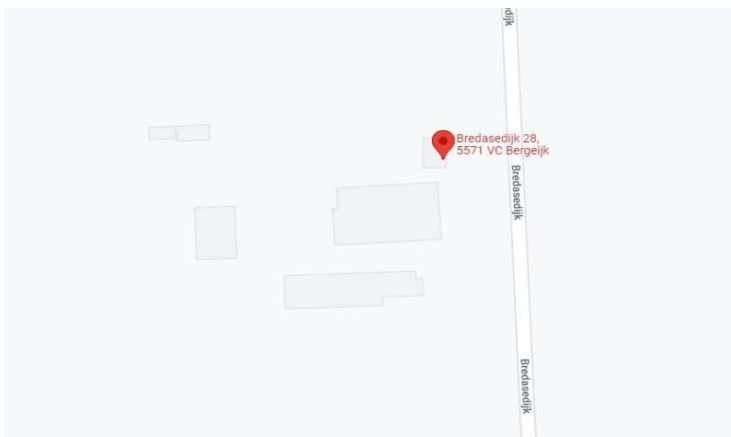

Plaatsingsjaar	2014
Type brandput	open put, ondergronds afgewerkt
Vereiste capaciteit	90 m ³ /h
Filter diameter	160 mm
Stijgbuis diameter	200 mm
Brandput diepte	35 m

Inspectie

Datum inspectie	1 maart 2022
Inspecteur	Jan Pietersen
Algehele conclusie	goedgekeurd
Opmerkingen	- aanwijspaal rechtgezet



Controle vragen brandput


Controle pakkingen / flenzen / bouten	OK
Is er hinderlijke begroeiing aanwezig ?	Nee
Is de brandput goed bereikbaar ?	Ja
Is er hindering door obstakels ?	Nee
Controle storz-koppeling	Ok
Ring(en) vervangen ?	n.v.t.
Is het water vrij van zand en slib ?	Ja
Aanduiding duidelijk aanwezig en herkenbaar ?	Ja
Algemene opmerking(en)	Geen

Foto inspectie






Grondwaterstand - maaiveld (m)					
	0 minuten	10 minuten	20 minuten	30 minuten	
2022	-2,51	-6,21	-6,25	-6,29	

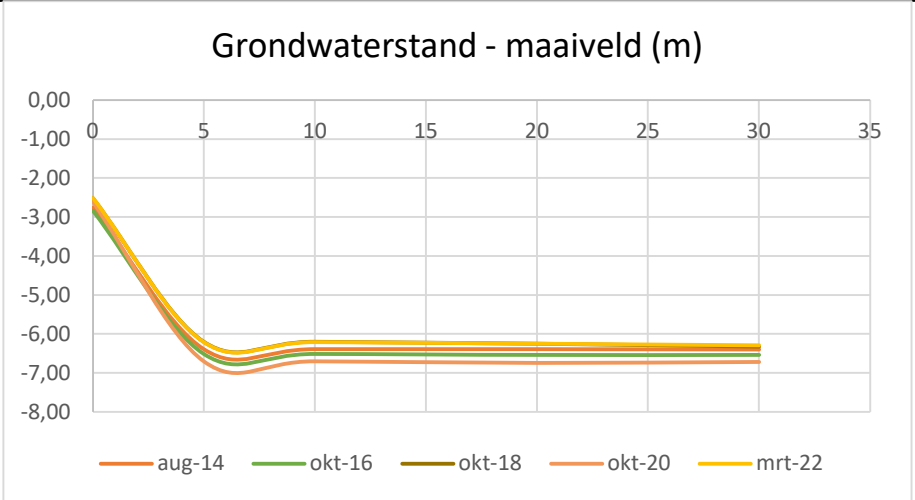

Druk (Bar)					
	0 minuten	0,5 minuten	10 minuten	20 minuten	30 minuten
2022	0,00	-0,90	-0,88	-0,89	-0,90

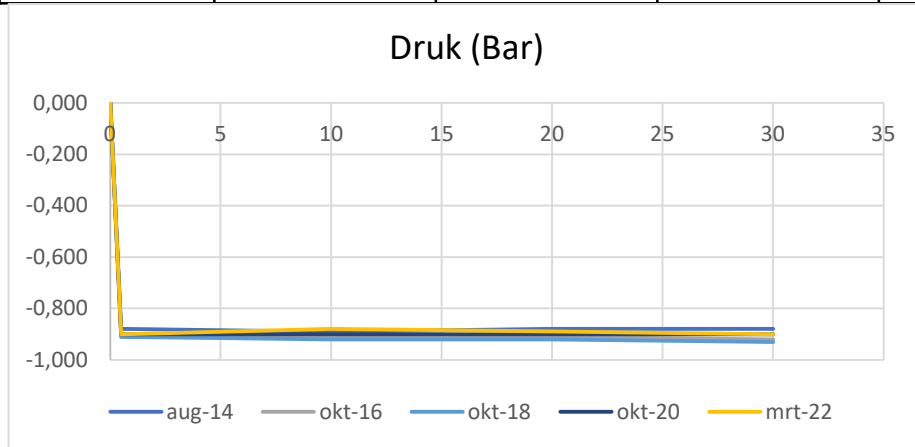

Flow (m ³ / uur)					
	0 minuten	0,5 minuten	10 minuten	20 minuten	30 minuten
2022	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00

